

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2704 (Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

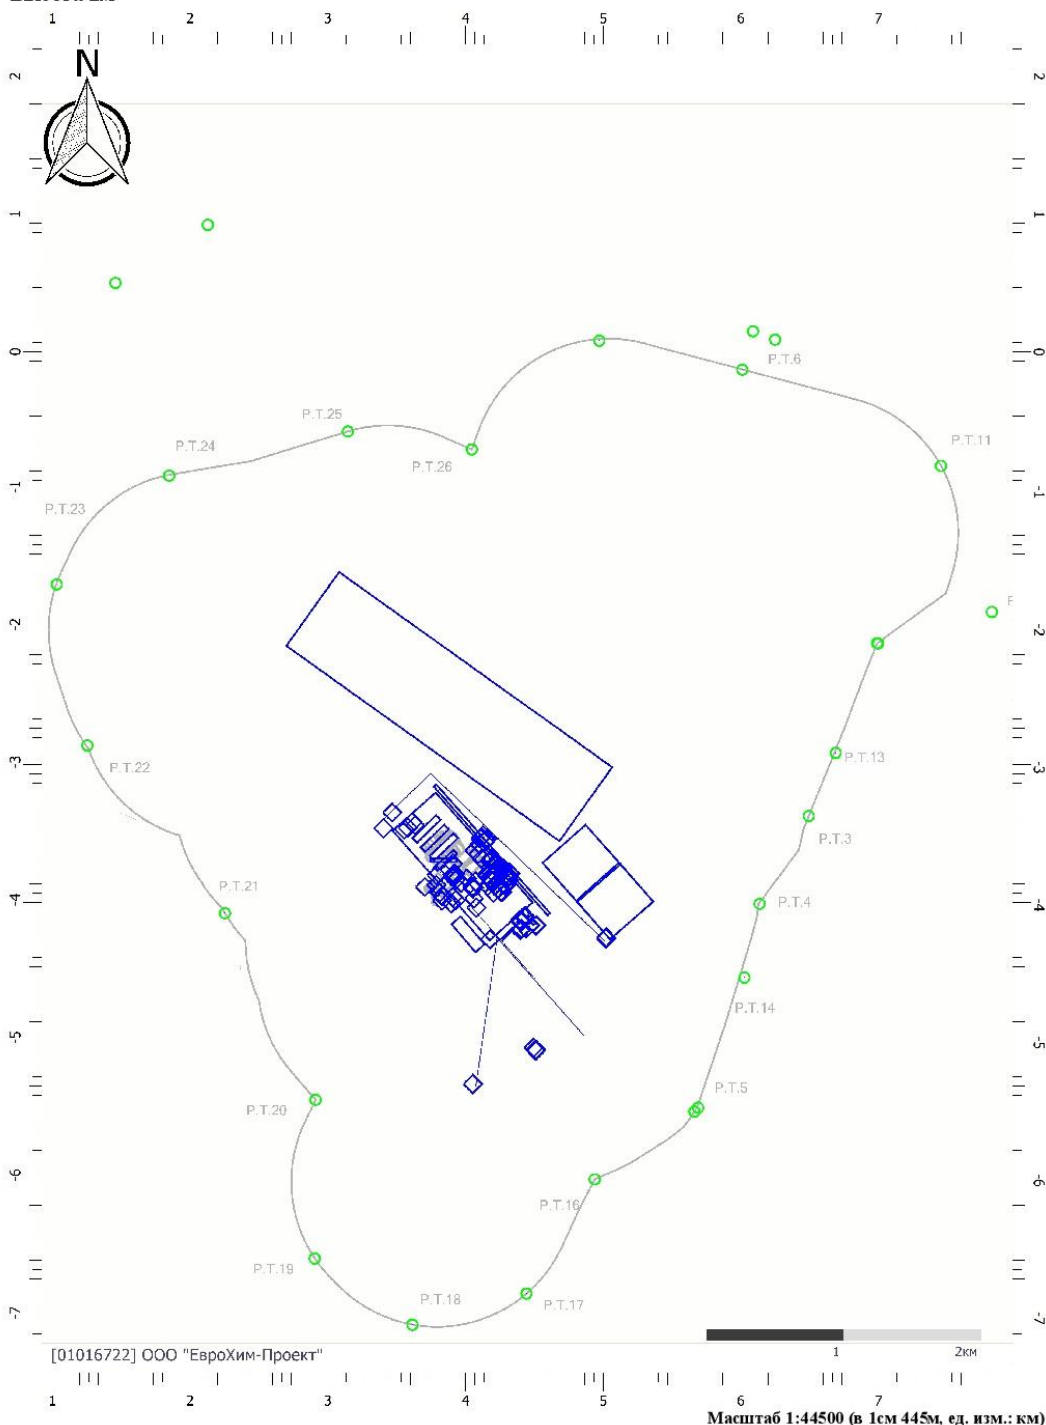

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс створа № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2732 (Керосин (Керосин прямой перегонки; керосин дезодорированный))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

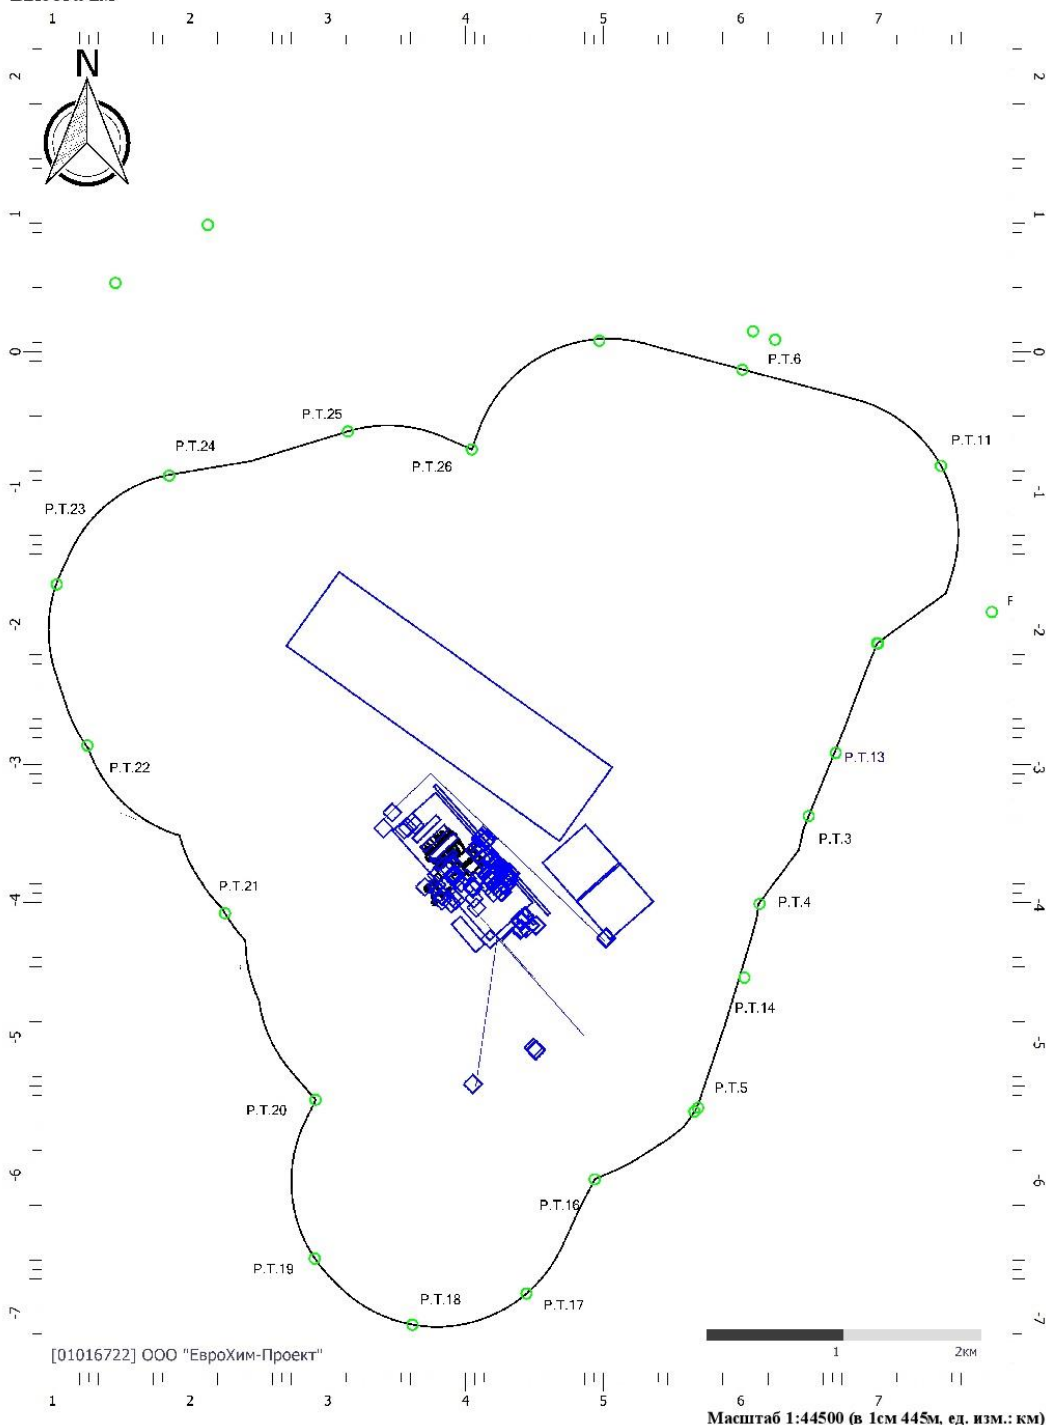

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2750 (Сольвент нефтя)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

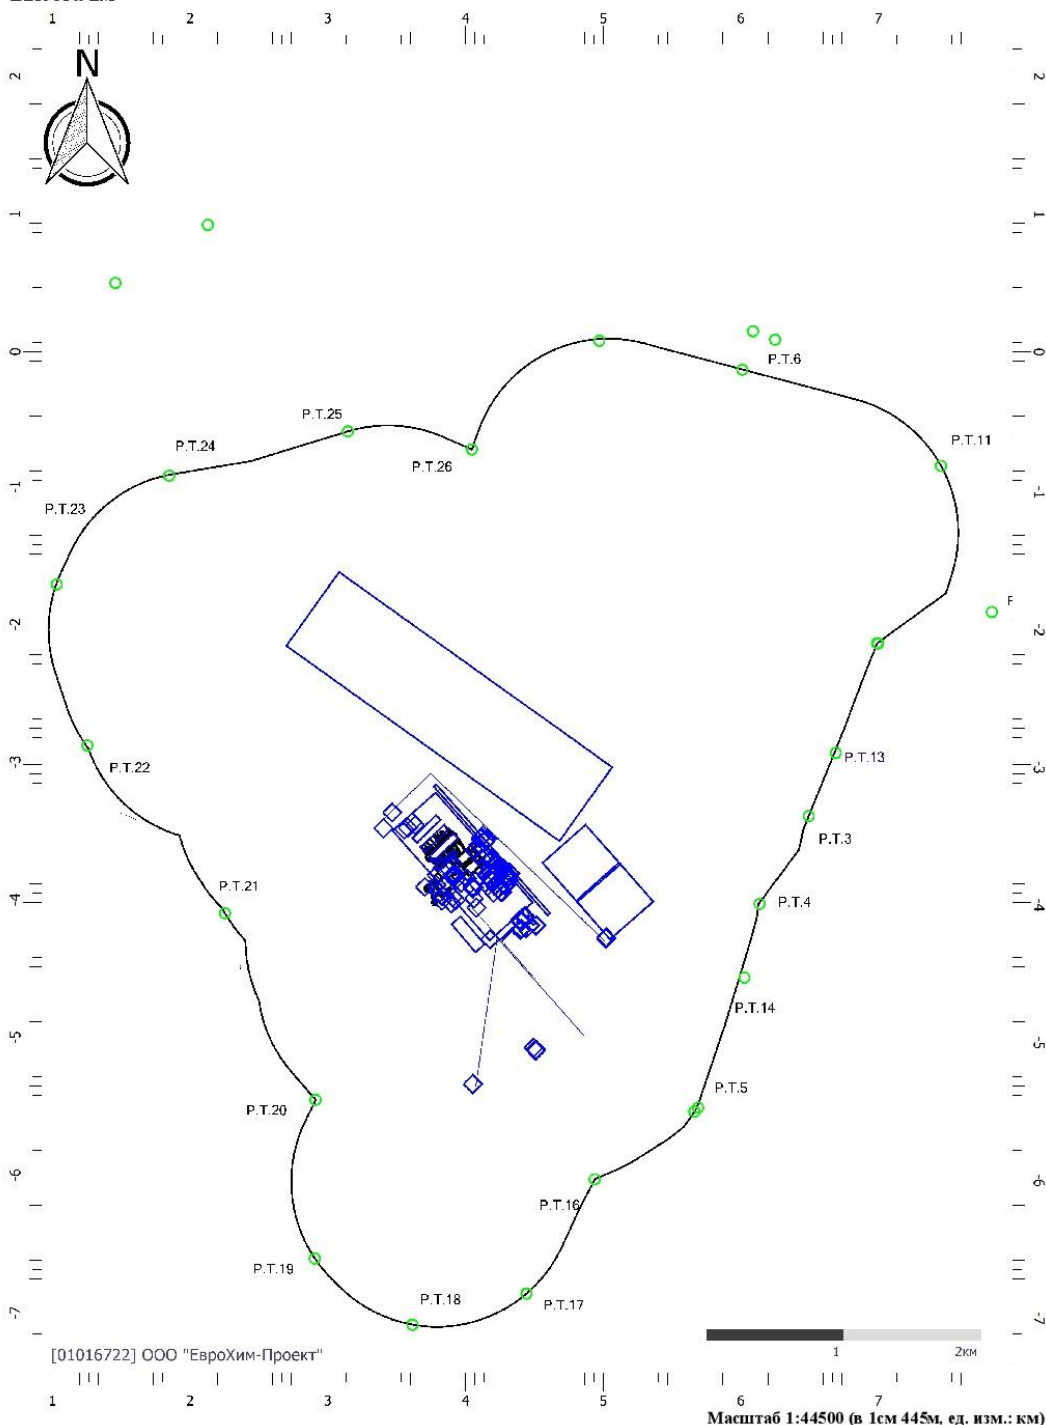

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2754 (Алжаны С12-19 (в пересчете на С))

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

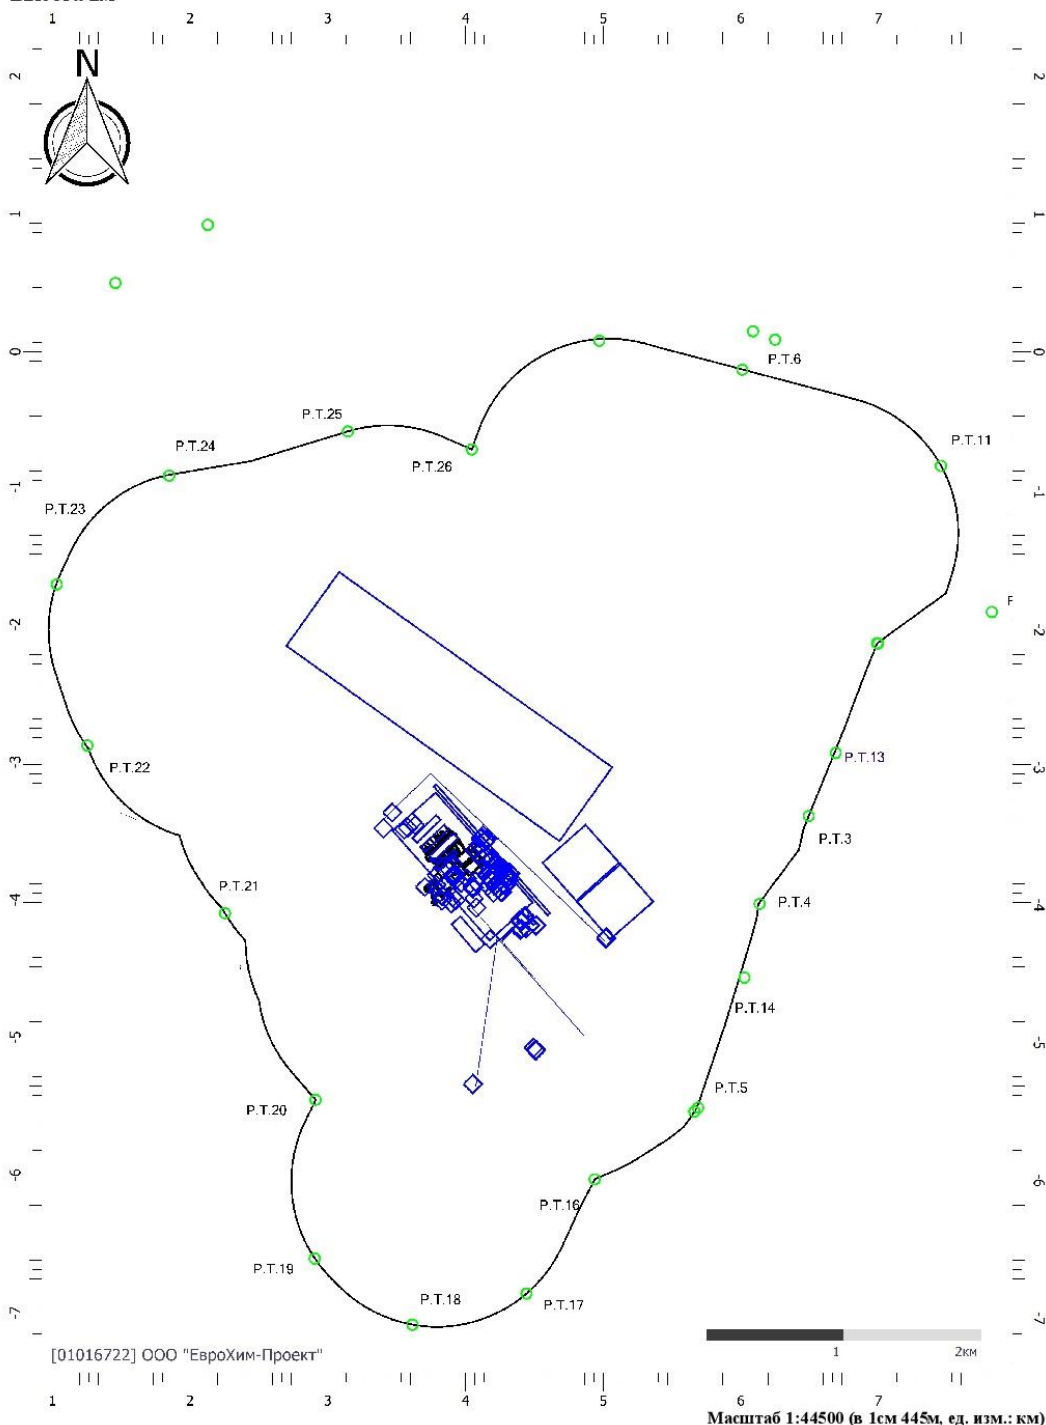

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2902 (Взвешенные вещества)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

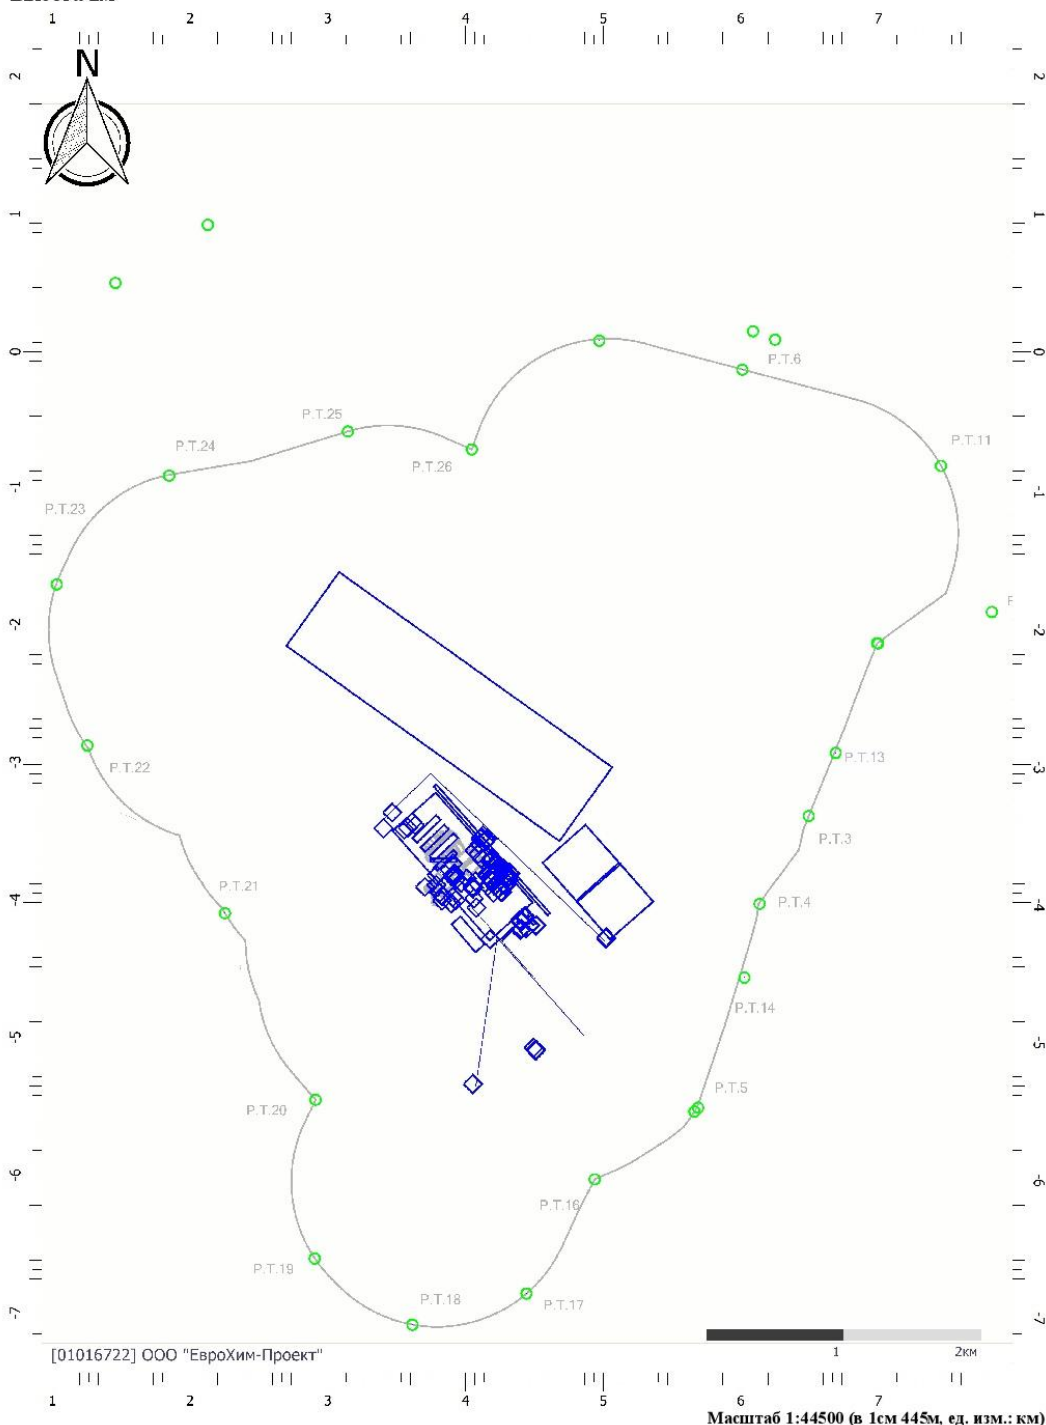

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс створа № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 2908 (Пыль неорганическая: 70-20% SiO₂)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

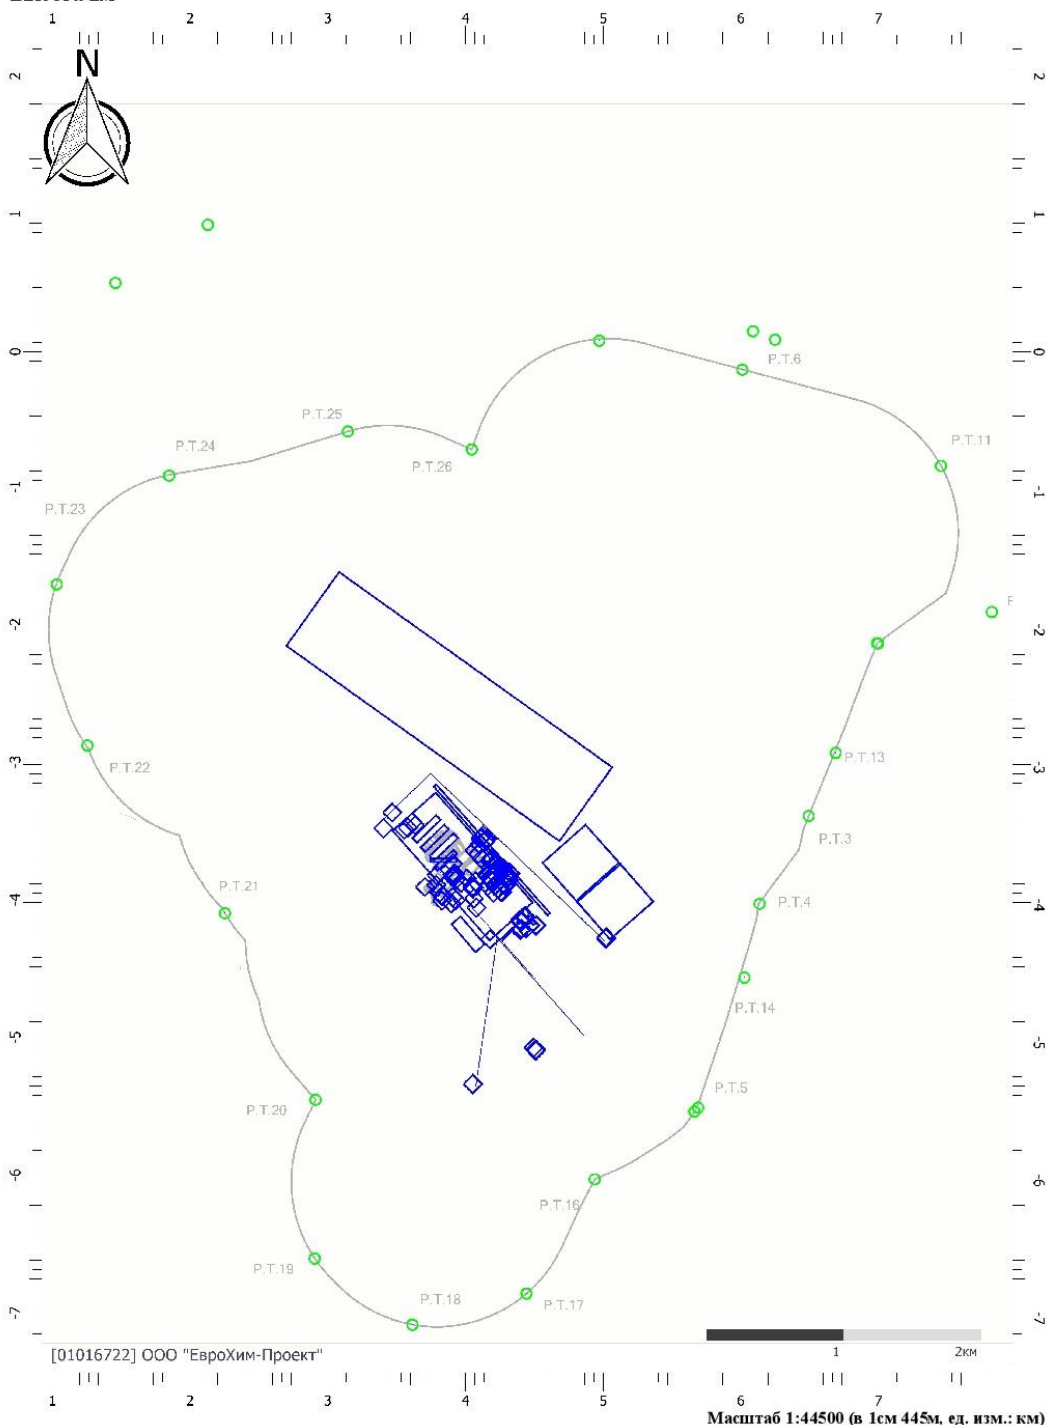

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6043 (Серый диоксид и сероводород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

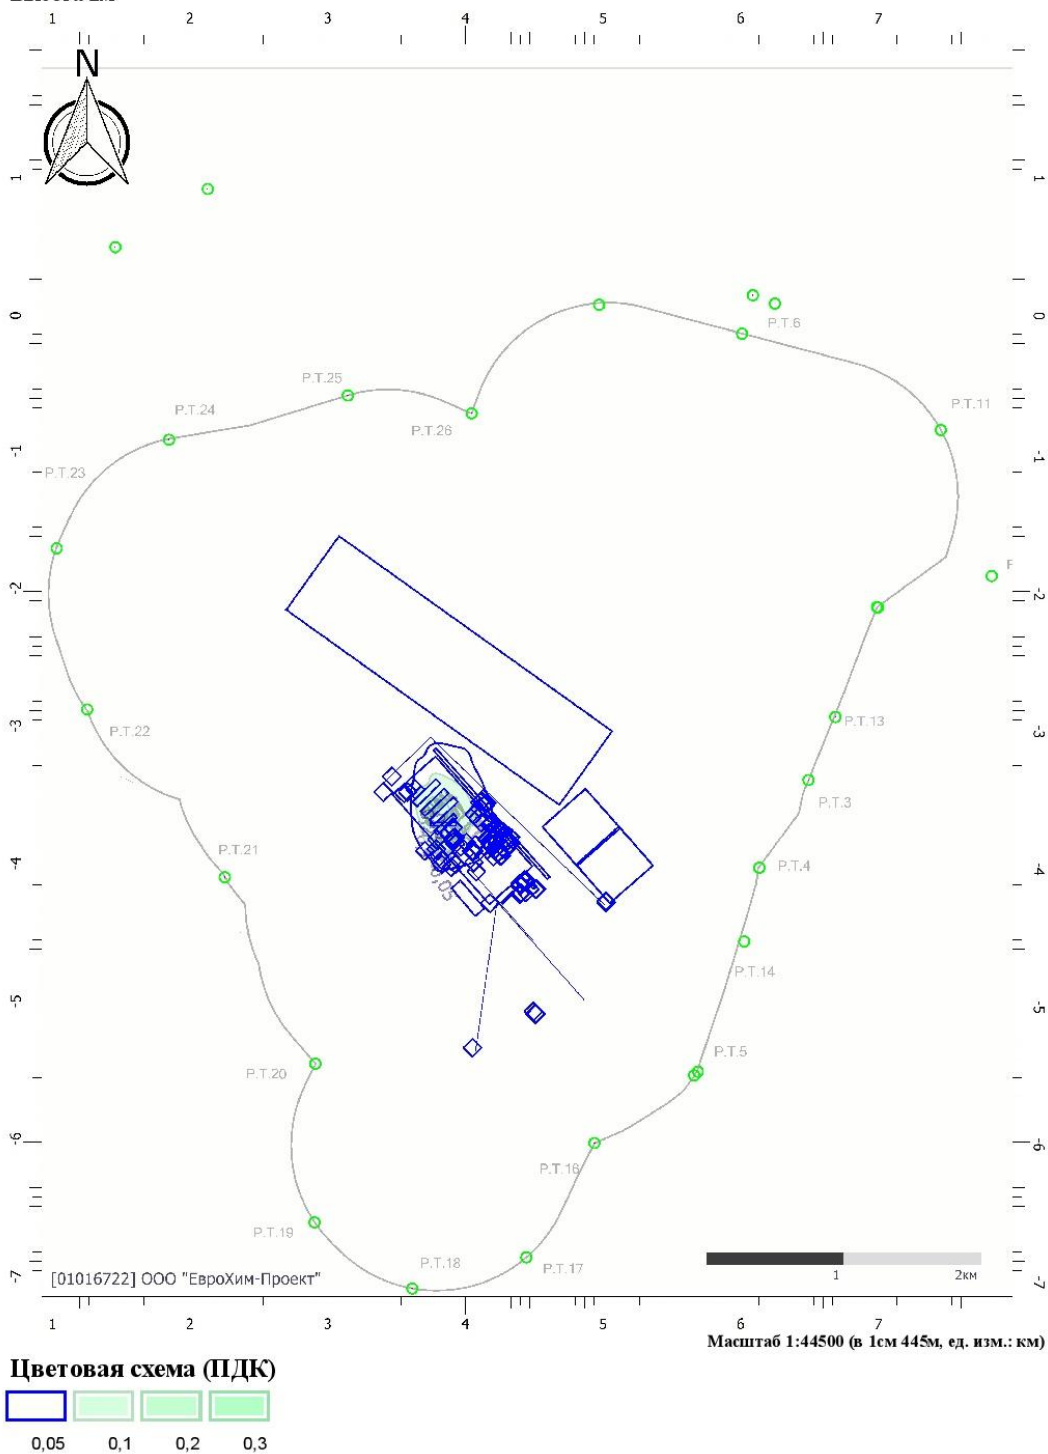

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс створа № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6046 (Углерода оксид и пыль цементного производства)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

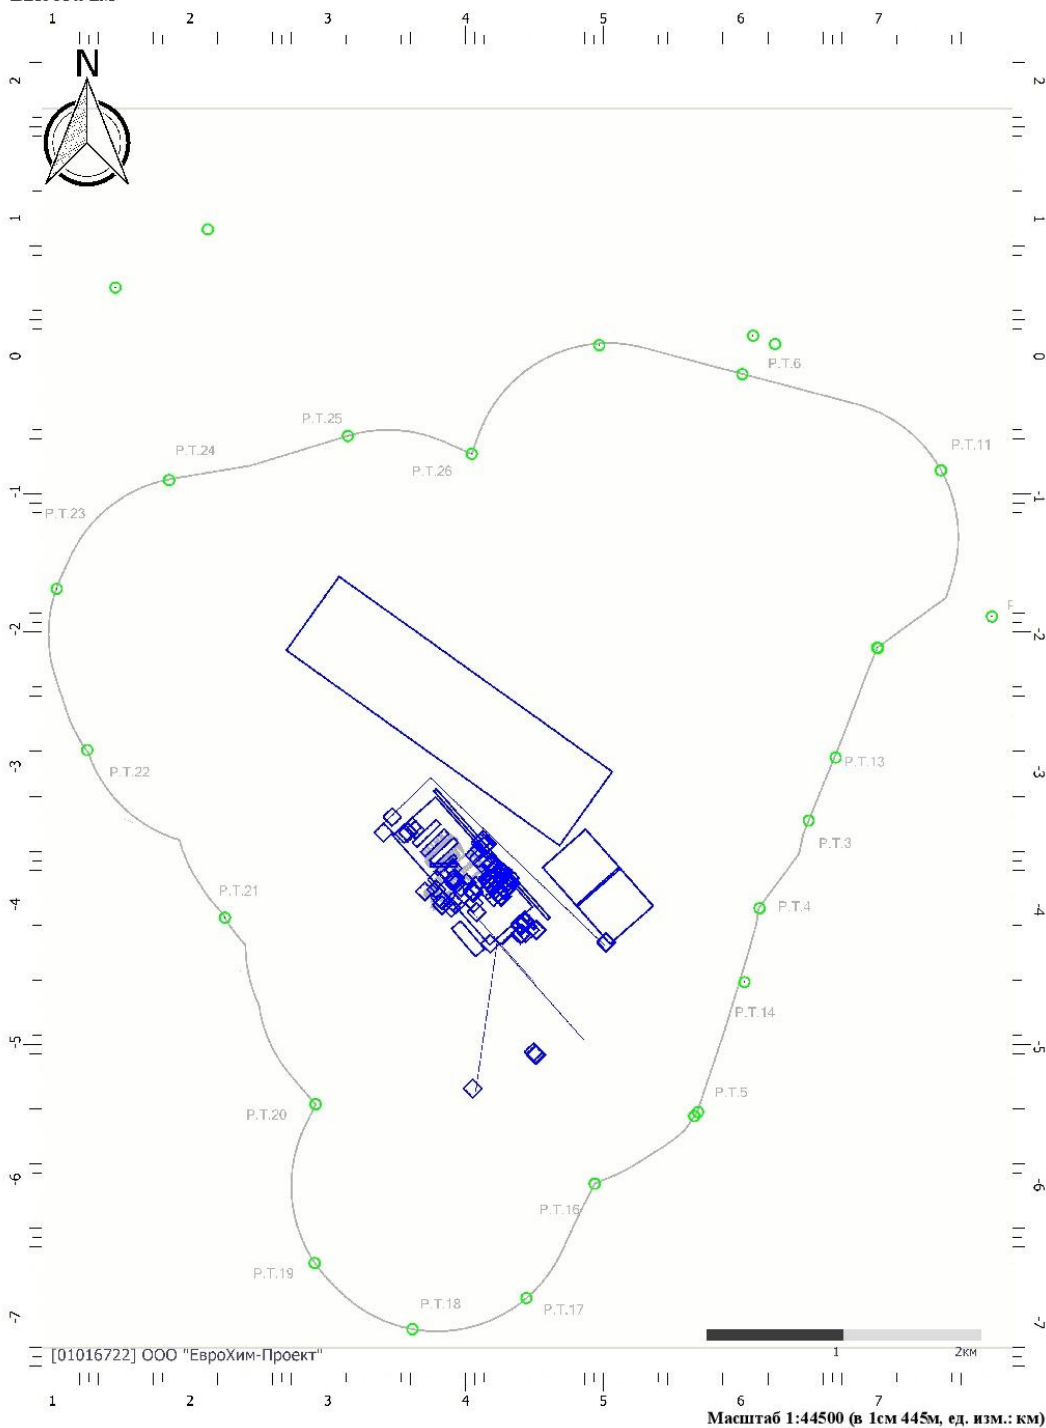

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6053 (Фтористый водород и плохорастворимые соли фтора)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

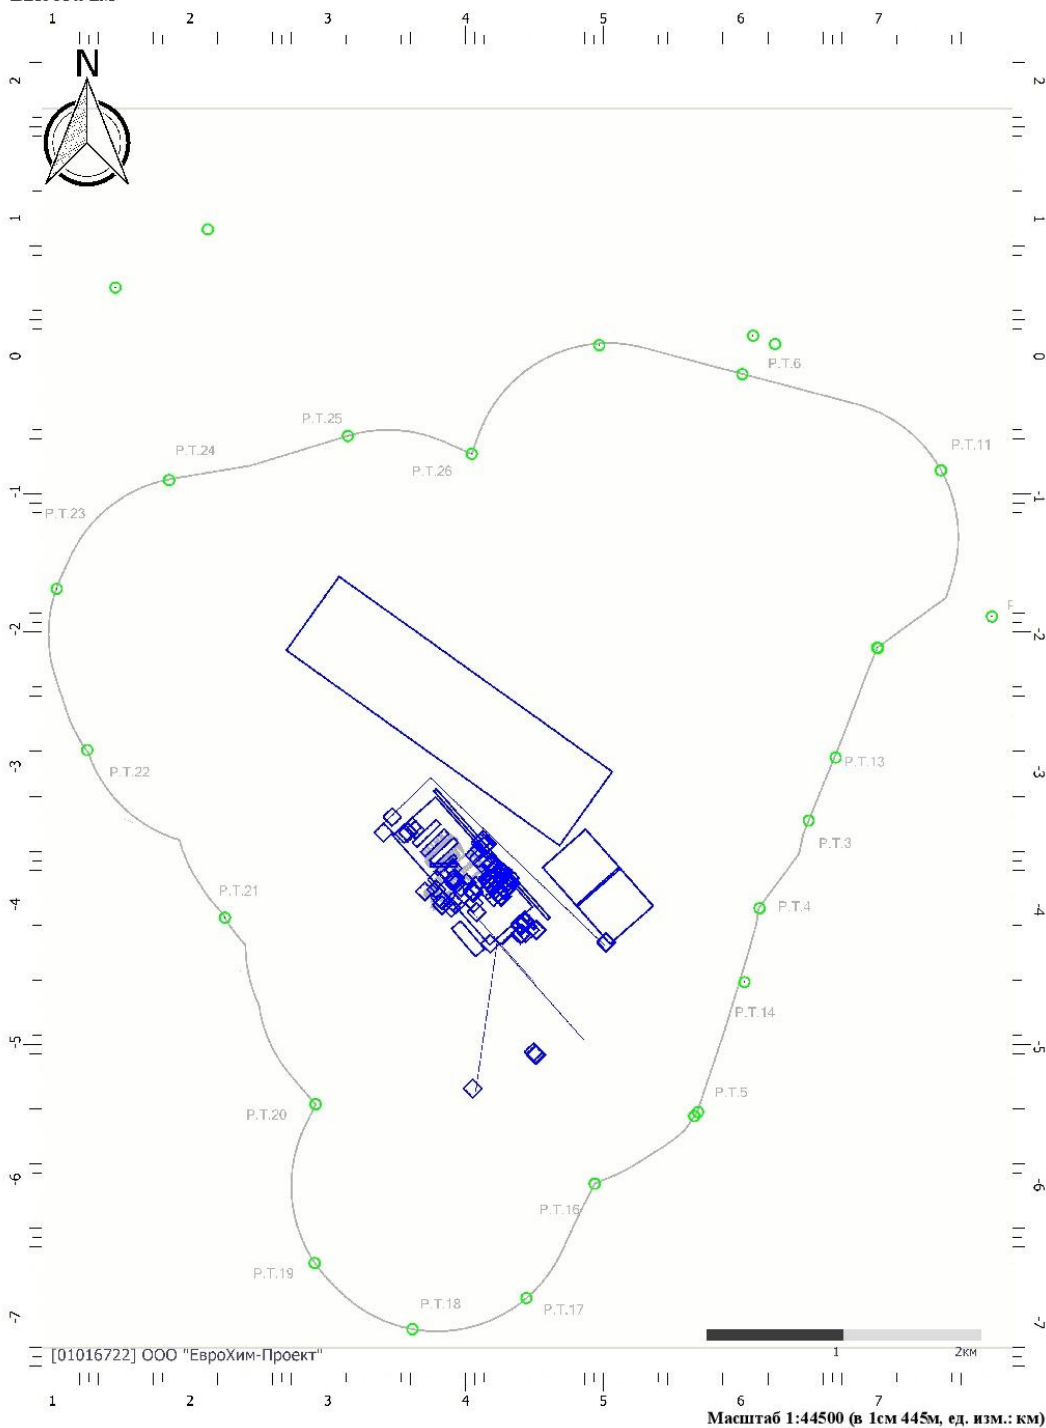

Цветовая схема (ПДК)

Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51], ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам


Код расчета: 6204 (Азота диоксид, серы диоксид)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

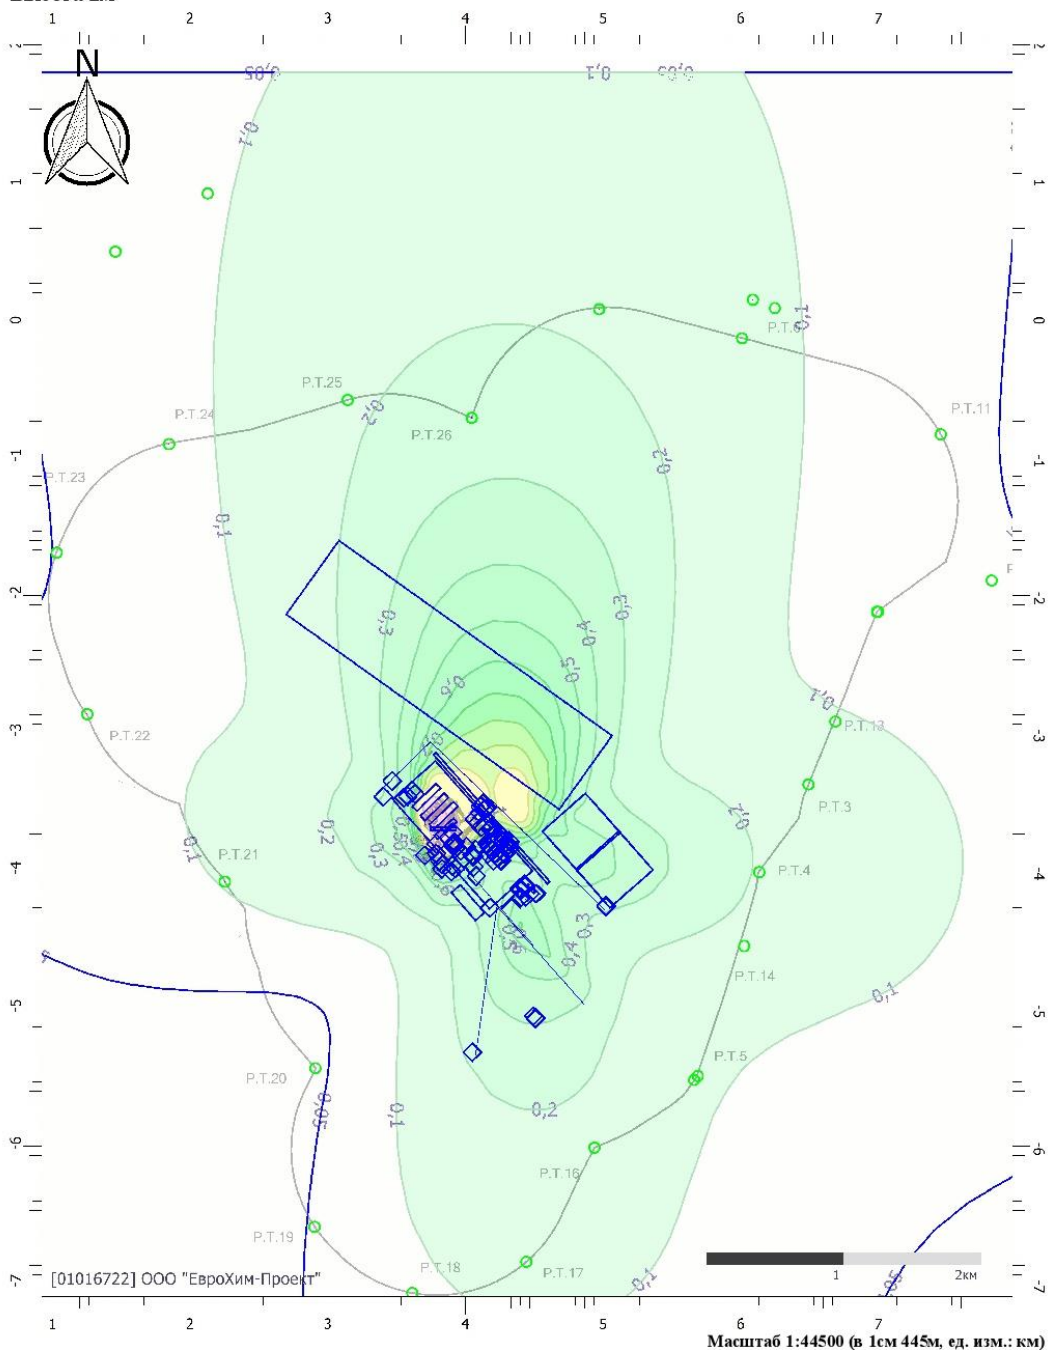

Цветовая схема (ПДК)



Отчет


Вариант расчета: Усольский калийный комбинат. Комплекс ствола № 3_ (81557) - Расчет средних концентраций по МРР-2017 [20.07.2022 11:11 - 20.07.2022 11:51] , ЛЕТО

Тип расчета: Расчеты по веществам

Код расчета: 6205 (Серы диоксид и фтористый водород)

Параметр: Концентрация вредного вещества (в долях ПДК)

Высота 2м

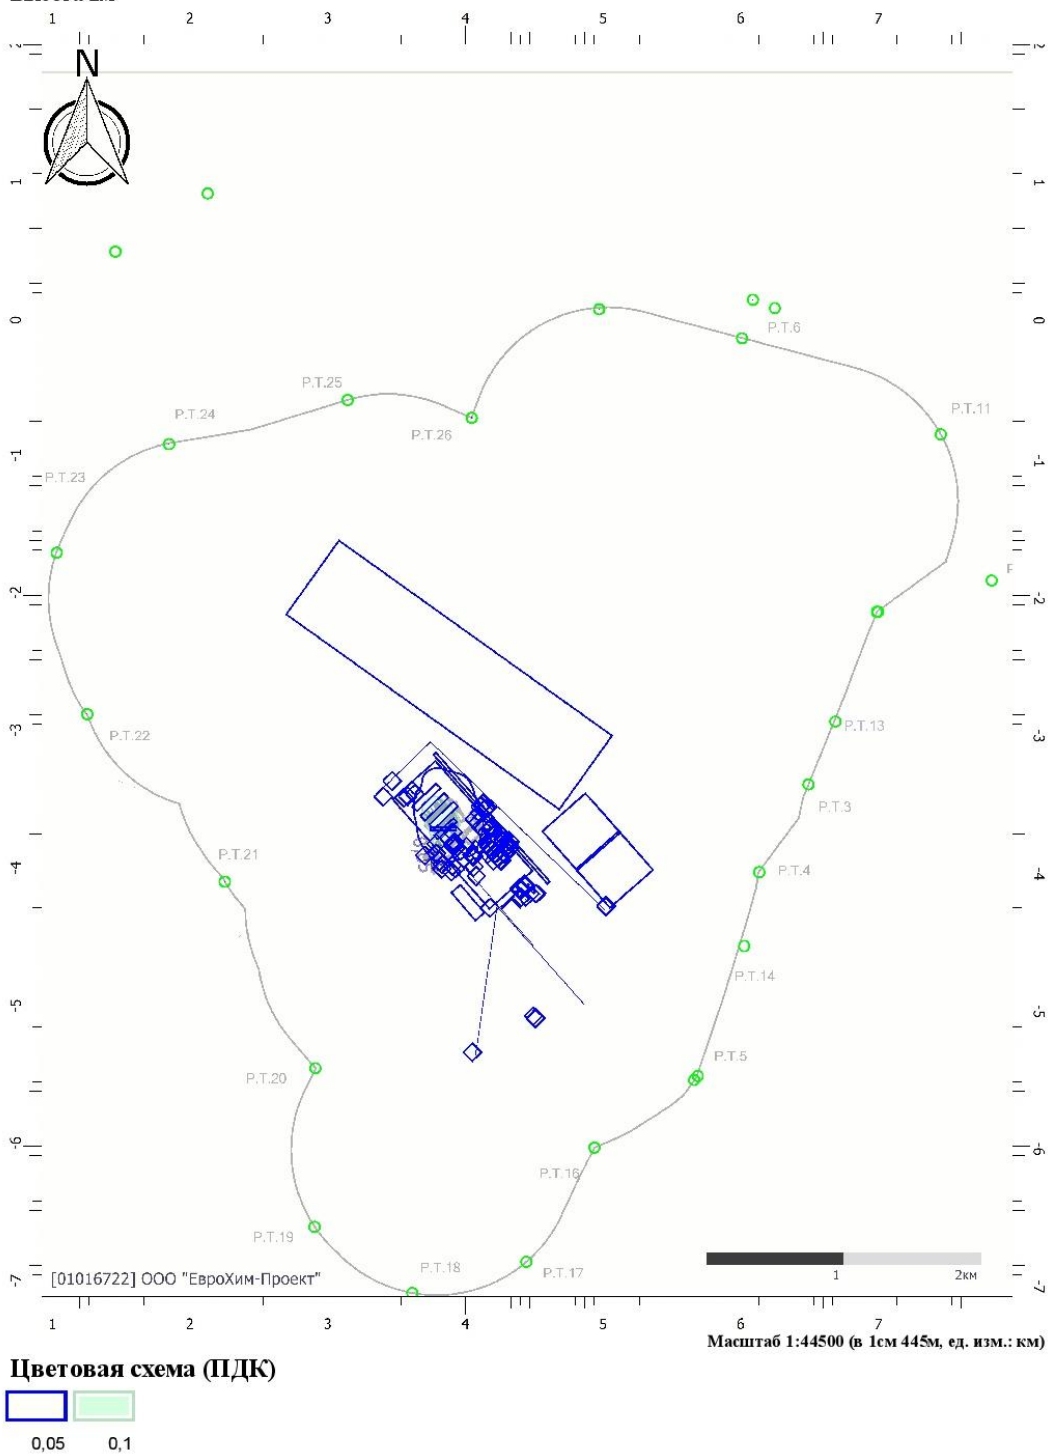

Разрешение	Обозначение	5901-19062-П-01-ОВОС2		
693/25	Наименование объекта строительства	«Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Комплекс ствола №3» Оценка воздействия на окружающую среду Книга 2. Приложения А-Щ.2		
Основание для внесения изменений:		Договор № ПТИ-24/885 Дополнение № 3 Е110-0002-8000660242-ПД-03-ТЗ-1 к заданию 5901-ТЗ-П-0001 на разработку проектной документации Объект – «Усольский калийный комбинат. Горнодобывающий комплекс. Комплекс ствола №3» от 20.08.2024		
Изм.	Лист	Содержание изменения	Код	Примечание
1	Все	5901-19062-П-01-ОВОС2-ТЧ		
		Документ аннулирован.	2	
	Все	5901-19062-П-01-ОВОС2-Т		
		Замена документа. Изменение юридического лица с ООО «ЕвроХим-Проект» на ООО «ПроТех Инжиниринг» Корректировка текстовой части в соответствии с заданием.	3	

Коды причины изменения

1 – Введение усовершенствований
3 – Дополнительное требование Заказчика, не предусмотренное Заданием и нормативной документацией
5 – Отсутствие, изменения данных или документов, недостоверная информация необходимая для реализации проектных решений
7 – Доработка утвержденных документов в связи с выпуском смежных документов

2 – Изменение стандартов и норм
4 – Ошибка разработчика в проектно-сметной документации
6 – Отклонение в строительно-монтажных работах
8 – Комментарии Заказчика, требующие пояснений от Разработчика документации

Формы документации				СГП обработки документации			
	Фамилия	Подпись	Дата	 ПроТех ИНЖИНИРИНГ	ООО «ПроТех Инжиниринг»	Лист	Листов
Изм. внес	Качанова		02.04.25				
Нач. отдела	Абзалова		02.04.25				
ГИП	Сенькин		02.04.25				
Утвердил	Мальцев		02.04.25				
				Отдел охраны окружающей среды			1

Согласовано
 Нормоконтролер
 Архив

02.04.25
 040425